


- 1) WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ I DOMIERZYĆ NA PLACU BUDOWY.
2) PRZEJŚCIA INSTALACYJNE W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH PONIŻEJ POZ. TERENU WYKONAĆ JAKO SZCZELNE; PRZEJŚCIA INSTACYJNE PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO KLASY OPDORNOŚCIOWEJ DANEJ PRZEGRODY.
3) W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH NALEŻY ZASTOSOWAĆ OSPRZĘT BRYZGOSZCZELNU O IP CO NAJMNIEJ IPX4.

- ⊗ E oprawa awaryjna
? wypust kablowy zakończony złączką
⋈ gniazda
⚡ łączniki oświetlenia



RZUT ANTRESOLI

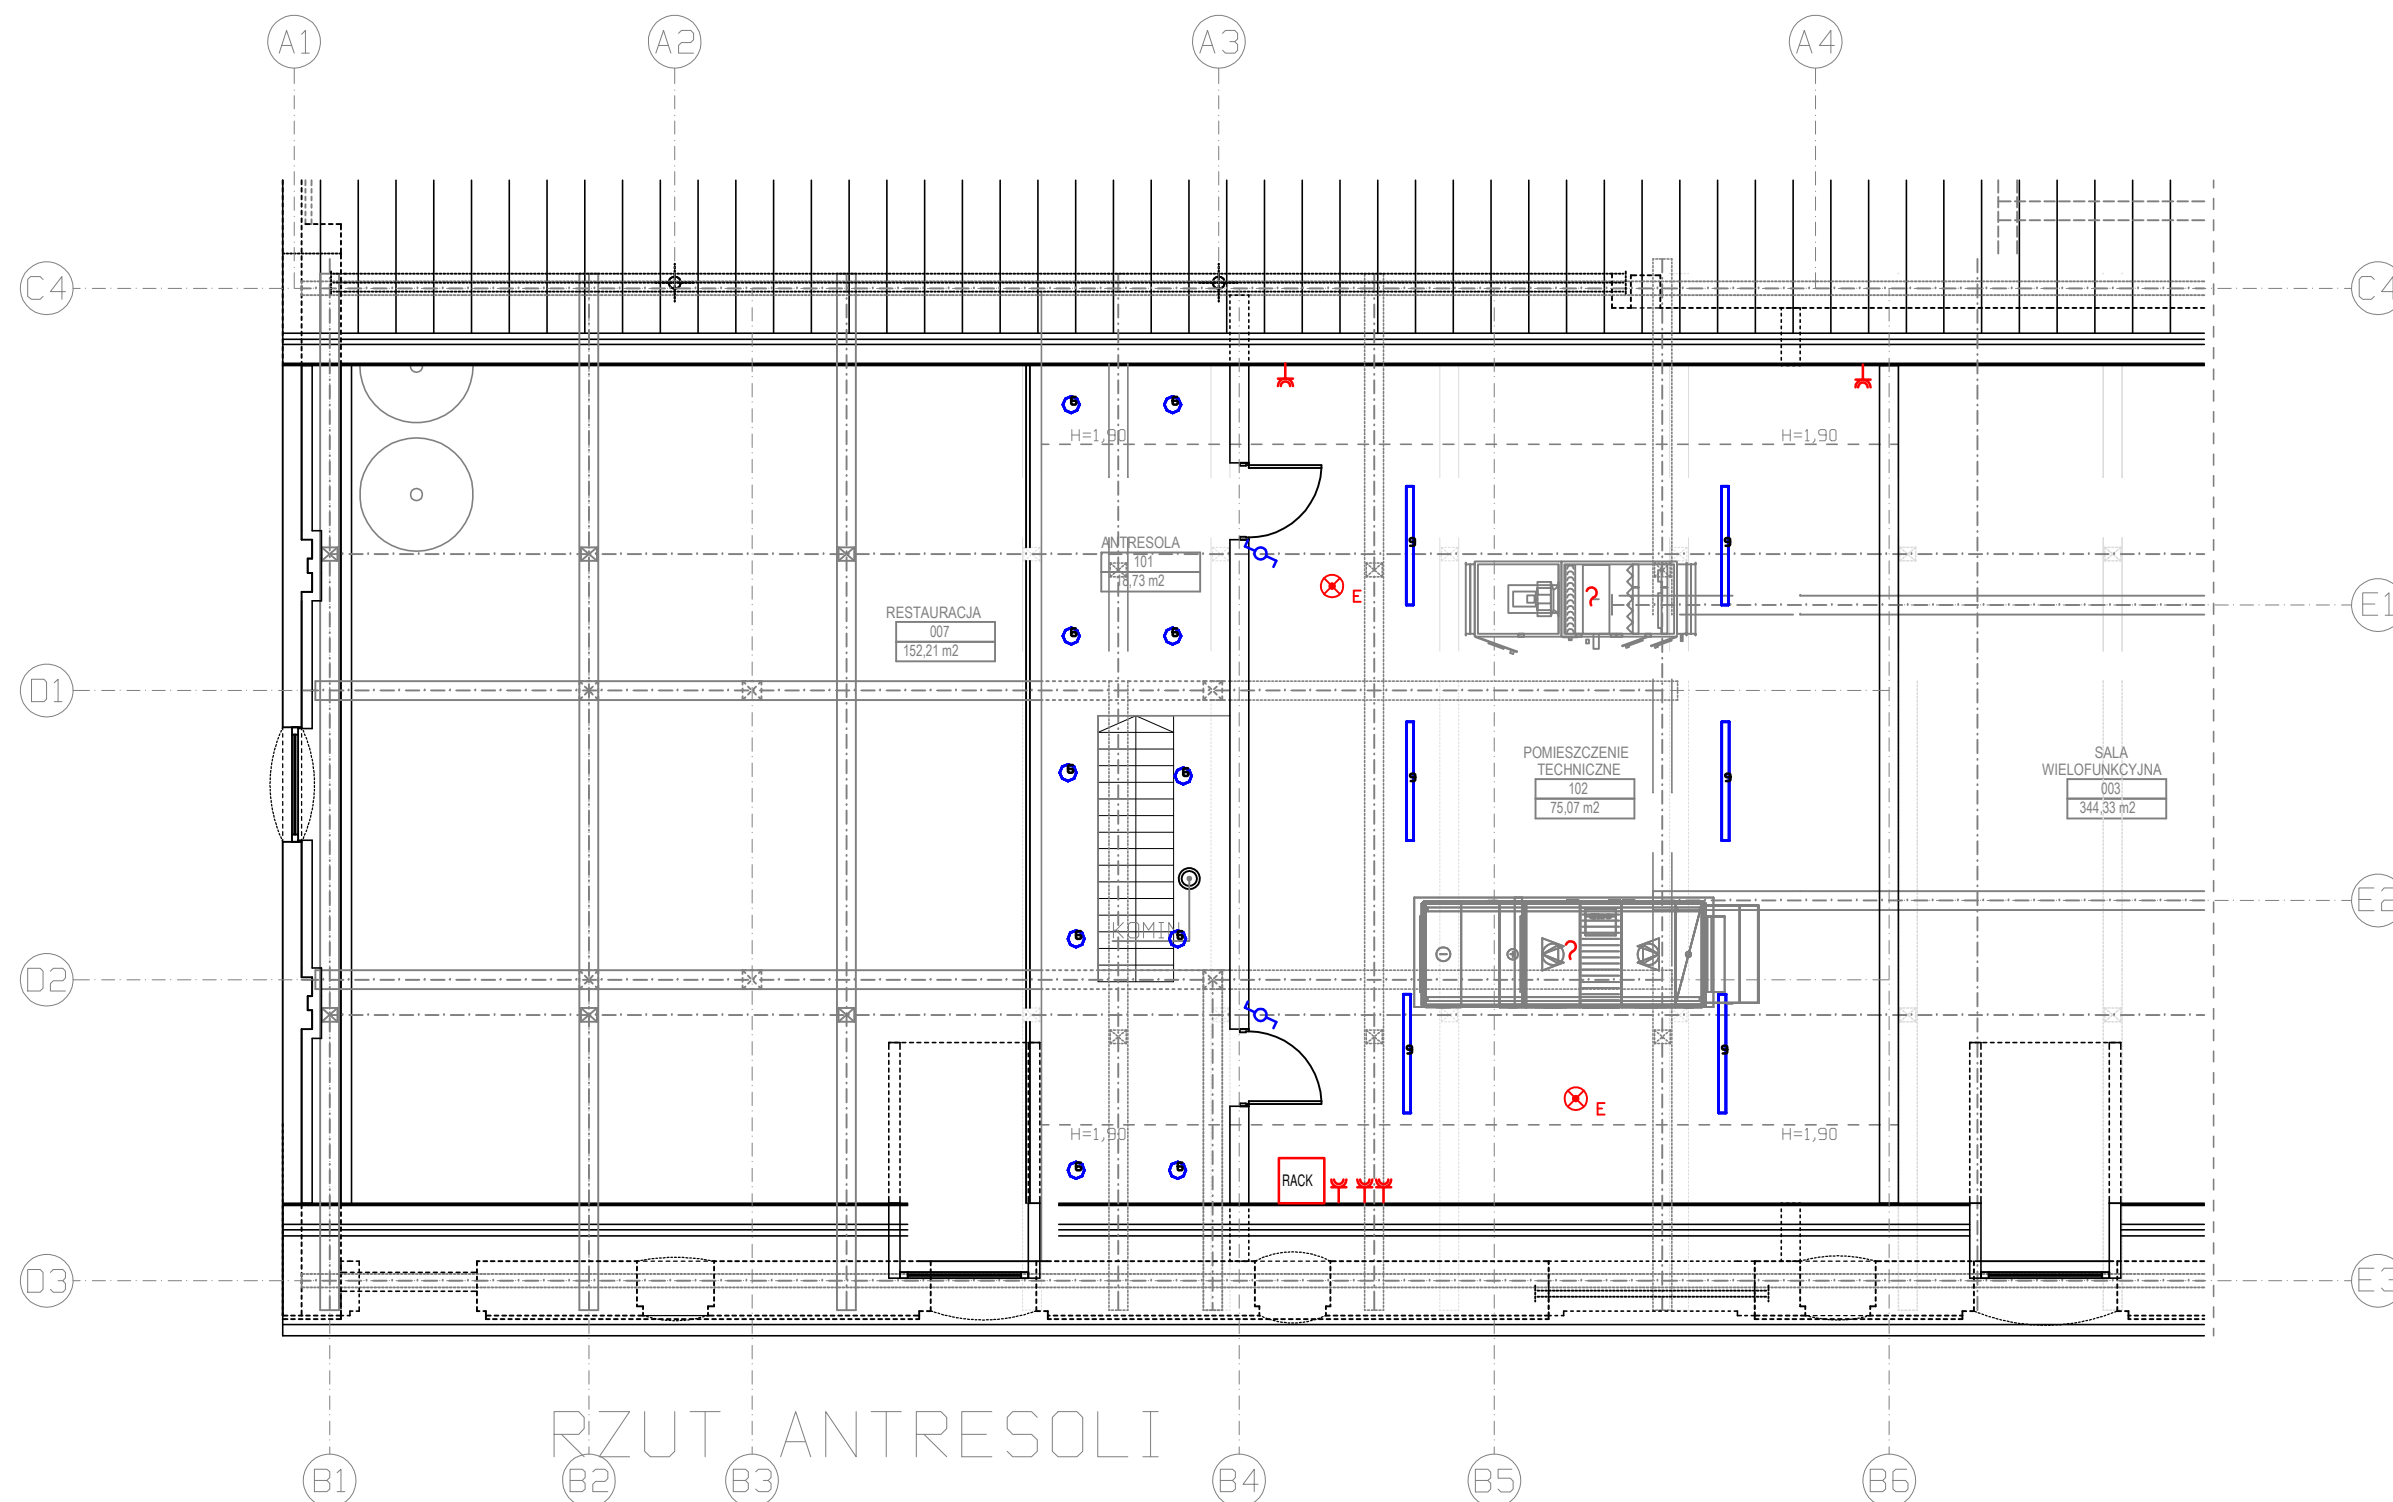

REWITALIZACJA BYŁEJ STAJNI
(BUD. F) NA CENTRUM
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W
KORYTOWIE, GM. CHOSZCZNO

działka nr ew.339,
projekt obręb 0028 Korytowo

FUNDACJA DZIEŁO ŚW. JAKUBA

ul. Św. Jakuba Apostoła 1
70-453 Szczecin

inwestor

generalny projektant	STUDIO A4 SPÓŁKA PROJEKTOWA Z O.O. aleja Wojska Polskiego 20, 70-470 Szczecin tel. +48 91 488 16 50, fax. +48 91 488 48 94		
projektant	mgr inż. Jerzy Szewczyk upr.bud. nr ZAP/0107/PWOE/14		
weryfikacja	mgr inż. Radosław Sadowski upr.bud. nr ZAP/0142/PWOE/13		
branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
faza projektu	PROJEKT BUDOWLANY		
tytuł rysunku	RZUT ANTRESOLI		
skala	1:100	data	08.2016
		numer	E03/PB